

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Установки холодильні центральні ТМ "RMC Manufacturer Company" в асортименті згідно з додатком, код ДКПІ 28.25.1

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

Виробництва: Товариство з обмеженою відповідальністю "РМСІ"; юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, ву

л. 1-а Слобідська, буд. 62; код ЄДРПОУ 41774396; адреса виробництва: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 62

Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника

Установки холодильні центральні ТМ «RMC Manufacturer Company» в асортименті згідно з додатком, код ДКПІ 28.25.1

Об'єкт декларації (ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ 1077 від 16.12.2015р.); ТУ У 28.2-41774396-001:2019 «УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНІ ЦЕНТРАЛЬНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» (п. 3.2.1.1 табл. 1 пп. 3,7, пп. 3.2.2.8.2, 3.2.2.8.3, 3.2.2.8.4), ДСТУ EN 60335-1:2015 pp. 8, 10, 13, 16, 21, ДСТУ EN 60204-1:2015 pp. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17; ДСТУ EN 55014-1:2019 пп. 4.3.3, 4.3.4, 4.4; (ВЛ ТОВ 'ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ', м. Житомир, майдан Перемоги, 10 – протокол випробувань №076.1.26.ПС від 13.03.2026 р.)

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

ОС ТОВ «Тестметрстандарт», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав експертизу документації, випробовування продукції, аналіз протоколів випробувань
(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат - **UA.P.000248-26 від 13.03.2026 р.**

Додаткова інформація -

Підписано від імені **Товариство з обмеженою відповідальністю "РМСІ"; юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 62; код ЄДРПОУ 41774396**

м. Миколаїв - 13 березня 2026 р.

(місце та дата видання)

О.О. Лазич

(прізвище, ім'я та по батькові,)

(підпис)

Декларація про відповідність взята на облік в реєстрі Органа сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10

Номер декларації UA.TR.D.0277-26 від 13.03.2026 р. до 12.03.2027 р.

Заступник керівника ОС

(підпис)

Леонід ЛАБУНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

0277



Додаток
до декларації про відповідність продукції
вимогам Технічним регламентам


Номер декларації UA.TR.D.0277-26 від 13.03.2026 р. до 12.03.2027 р.

- 1) Компресорно-ресиверні агрегати серії UR;
- 2) Компресорно-конденсаторні агрегати серії UC;
- 3) Центральні холодильні машини серії MСP;
- 4) Чилери серії UL;
- 5) Щити управління (комплектуючі до установок);

Всього 5 (п'ять) найменувань.



Заступник керівника ОС

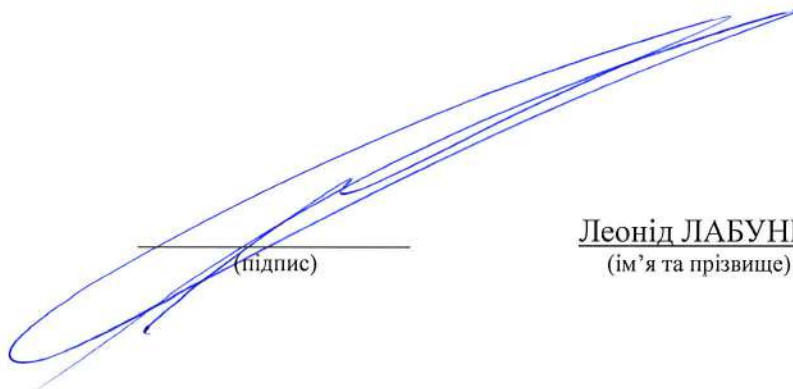

(підпис)

Леонід ЛАБУНЕЦЬ
(ім'я та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Установки холодильні центральні ТМ «RMC Manufacturer Company» в асортименті згідно з додатком, код ДКПП 28.25.1

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

Виробництва: Товариство з обмеженою відповідальністю "РМСІ"; юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 62; код ЄДРПОУ 41774396; адреса виробництва: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 62

Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника

Установки холодильні центральні ТМ «RMC Manufacturer Company» в асортименті згідно з додатком, код ДКПП 28.25.1

Об'єкт декларації (ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам :

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ 1067 від 16.12.2015р.); ТУ У 28.2-41774396-001:2019 «УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНІ ЦЕНТРАЛЬНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» (пп. 3.2.1.1 табл. 1 пп. 3,7, пп. 3.2.2.8.2, 3.2.2.8.3, 3.2.2.8.4), ДСТУ EN 60335-1:2015 рр. 8, 10, 13, 16, 21, ДСТУ EN 60204-1:2015 рр. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17; ДСТУ EN 55014-1:2019 пп. 4.3.3, 4.3.4, 4.4; (ВЛ ТОВ 'ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ', м. Житомир, майдан Перемоги, 10 – протокол випробувань №076.1.26.ПС від 12.03.2025 р.)

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

Підписано від імені **Товариство з обмеженою відповідальністю "РМСІ"; юридична адреса: 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 62; код ЄДРПОУ 41774396**

м. Миколаїв - 13 березня 2026 р.

(місце та дата видання)

О.О. Лазич

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (підпис)

Декларація про відповідність взята на облік в реєстрі Органа сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10.

Номер декларації UA.TR.D.0278-26 від 13.03.2026 р. до 12.03.2027 р.

Заступник керівника ОС

М.П.



_____ (підпис)

Леонід ЛАБУНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Додаток
до декларації про відповідність продукції
вимогам Технічним регламентам

Номер декларації UA.TR.D.0278-26 від 13.03.2026 р. до 12.03.2027 р.


- 1) Компресорно-ресиверні агрегати серії UR;
- 2) Компресорно-конденсаторні агрегати серії UC;
- 3) Центральні холодильні машини серії MСP;
- 4) Чилери серії UL;
- 5) Щити управління (комплектуючі до установок);

Всього: 5 (п'ять) найменувань

Заступник керівника ОС

М.П.



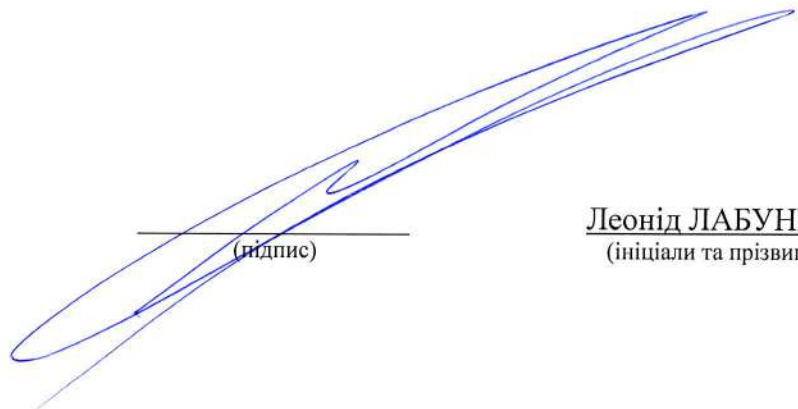

(підпис)

Леонід ЛАБУНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)